

Aktivacija i deaktivacija blockade roletni u free@home sistemu

Blokiranje roletne na vratima terase

GPG Building Automation

Tip Dok:	Korak-po-korak uputstvo	Dok.-Br.	9AKK106930A5452	Dok.-Verzija:	1.1
Grupa:	Globalna podrška	Autor:	Vladimir Šijačić		
Sistem:	free@home	Proizvod:	free@home		
Strana:	1/6	Datum:	27.11.2020.		



Odricanje od odgovornosti:

Ovaj document služi da pruži dodatne informacije o proizvodu, tehničkim mogućnostima i mogućim načinima korištenja.

Ovaj dokument ne zamenjuje potrebnu tehničku dokumentaciju za planiranje, instalaciju i podešavanje proizvoda. Moguće je da dođe do izmena tehničke specifikacije bez obaveštenja.

Uvod

U nekim slučajevima potrebno je blokirati ili deblokirati roletne u sistemu. Ovo uputstvo pomaže u podešavanju blockade I deblokade roletni, žaluzina ili tendi..

Svrha dokumenta

- Svrha dokumenta je da pomogne instalaterima i/ili korisnicima sistema da blokiraju i deblokiraju roletne u free@home sistemu.

Sadržaj

Primer aplikacije: Roletne na vratima terase potrebno je blokirati kada su vrata otvorena, na primer, da tokom boravka na terasi ili dvorištu ne bi ostali zatvoreni.


Takođe, možete blokirati roletne u spavaćoj sobi ukoliko želite da spavate duže.

Za ove namene, magnetni kontakt na prozoru povezan na binarne ulaze je neophodan. Taster može biti korišten za blokadu roletni.




Slika. 1 Pregled elemenata sistema


1. Otvorite meni Akcije (Actions) i dodajte novu akciju sa imenom "Blokada/deblokada roletni".

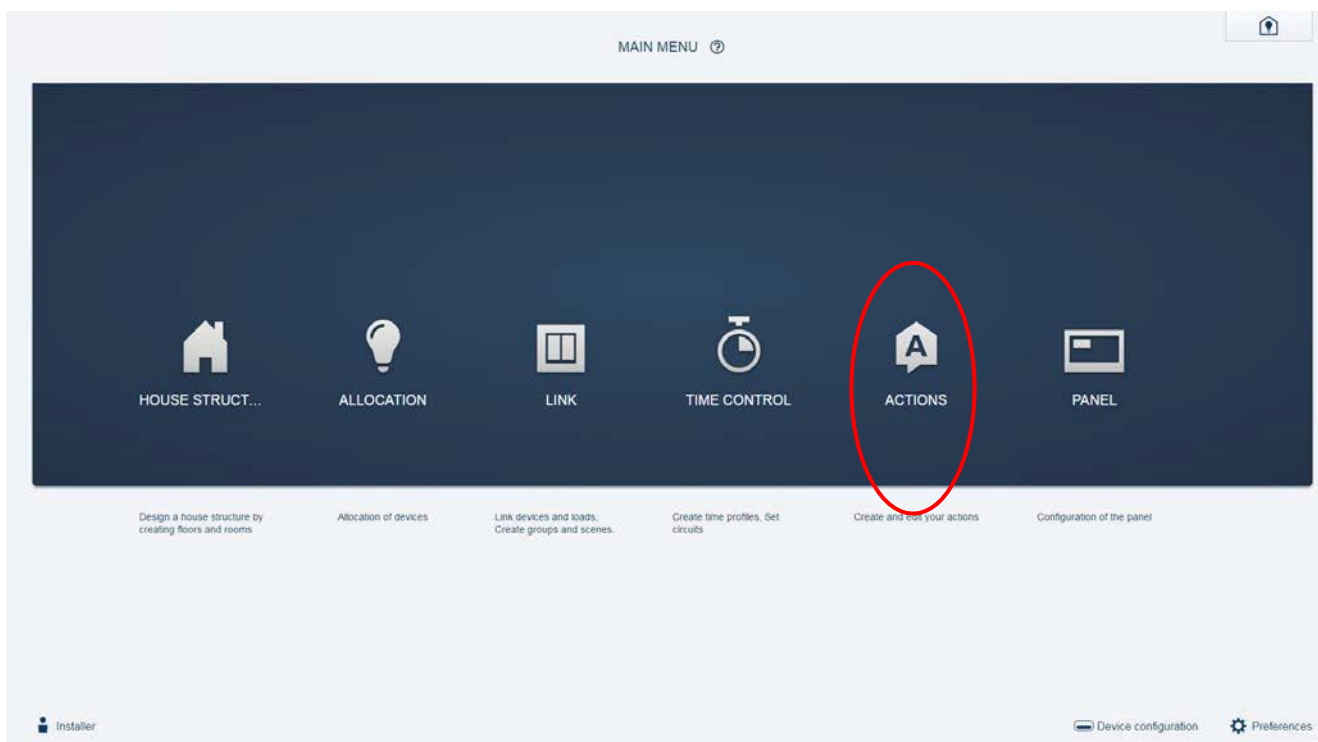

2. Dodajte preduslov i definišite period kada će se akcija izvršavati, ukoliko je potrebno.

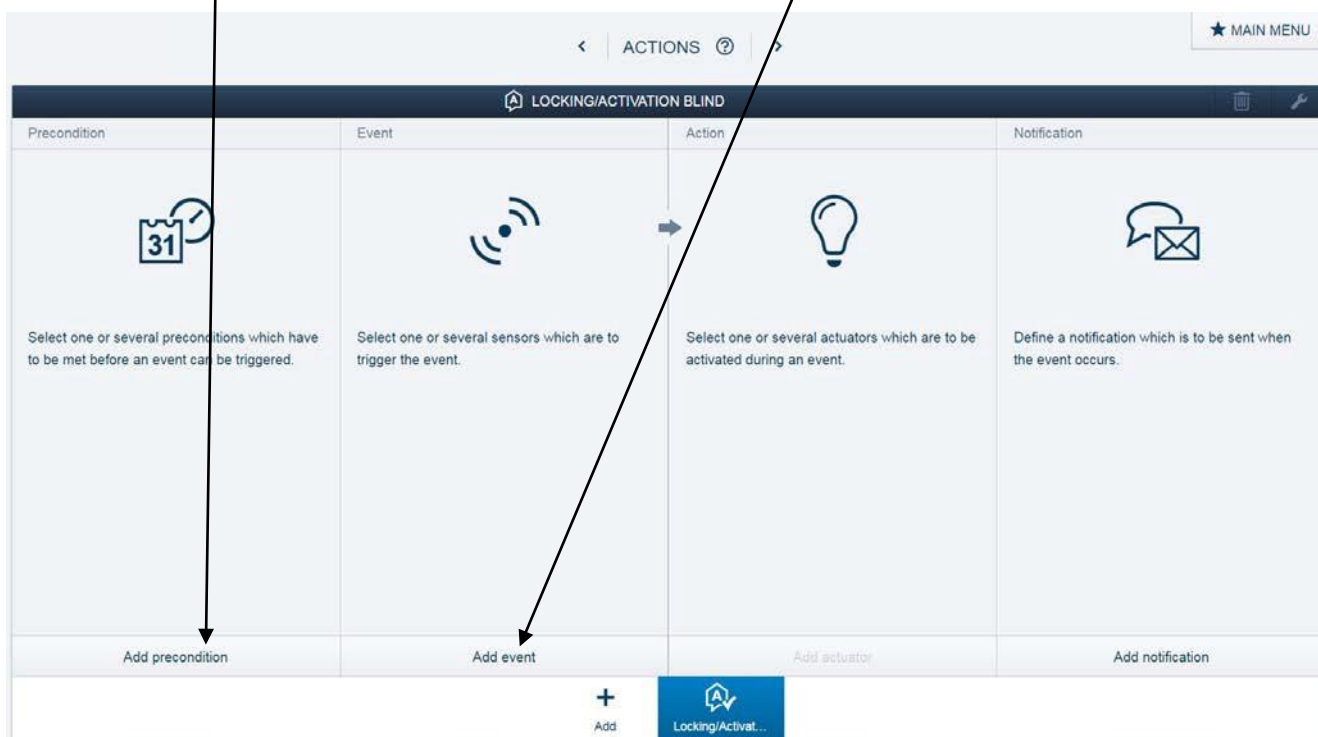



3. Odaberite binarni ulaz senozra prozora koji ćete koristiti za privremenu blokadu roletni.

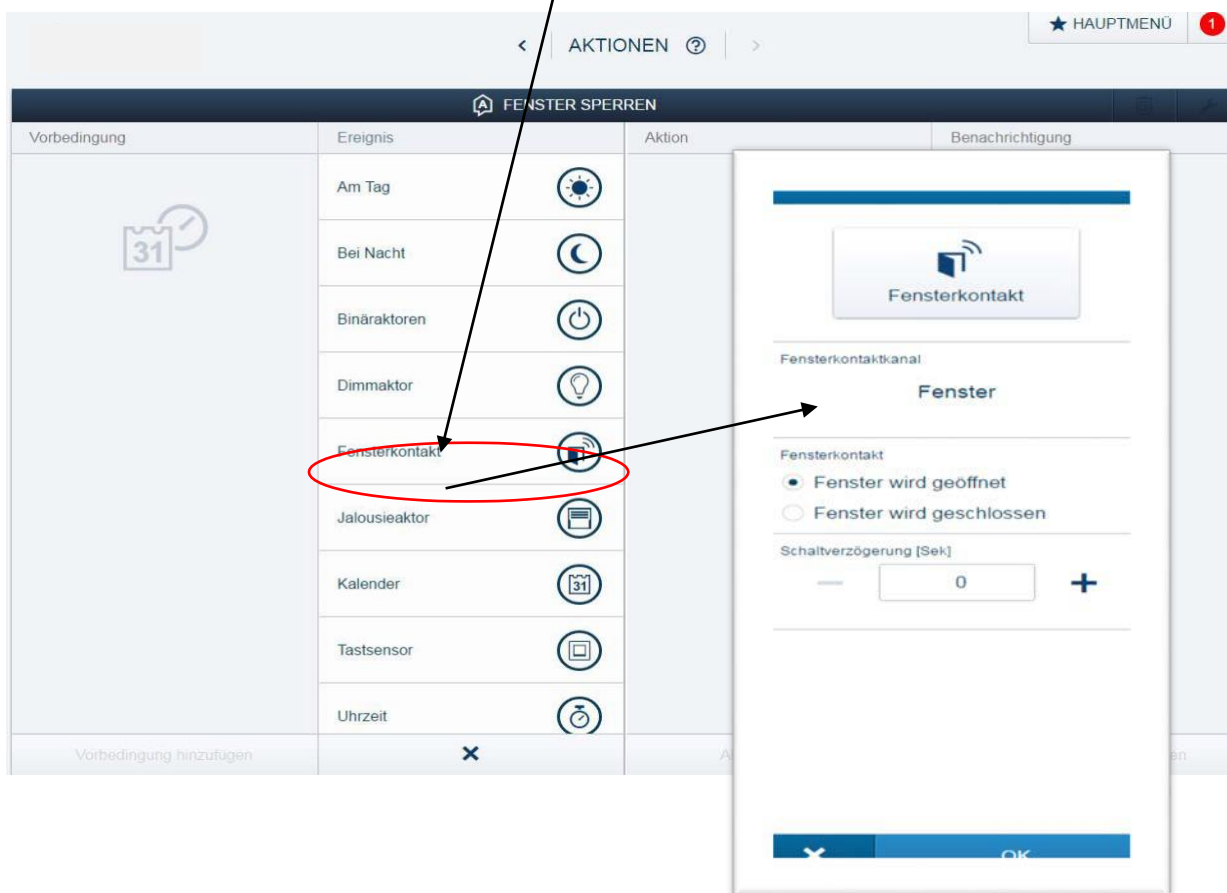


4. U parametrima odaberite normalno zatvoren kontakt (NC) za magnetni kontakt.

5. U meniju Akcija (Action) sada možete blokirati aktuator roletne.

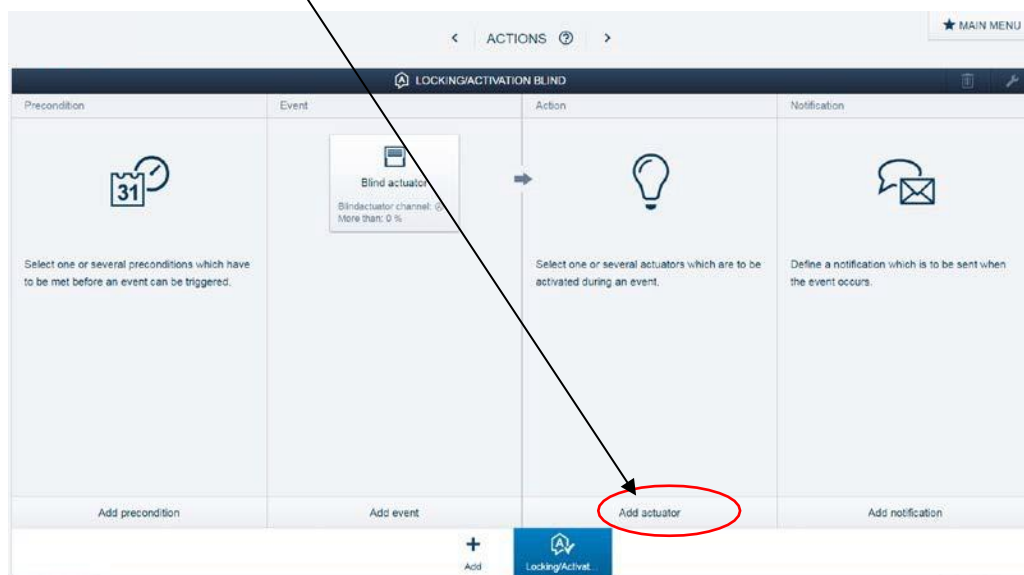

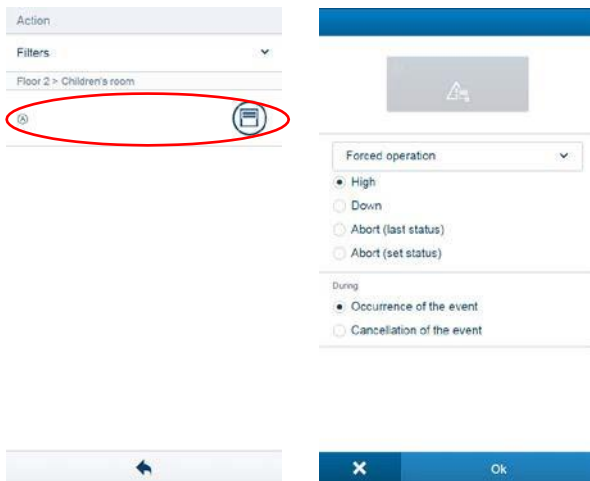

Važno: Akcija za aktivaciju roletne podešava se u istojm meniju!

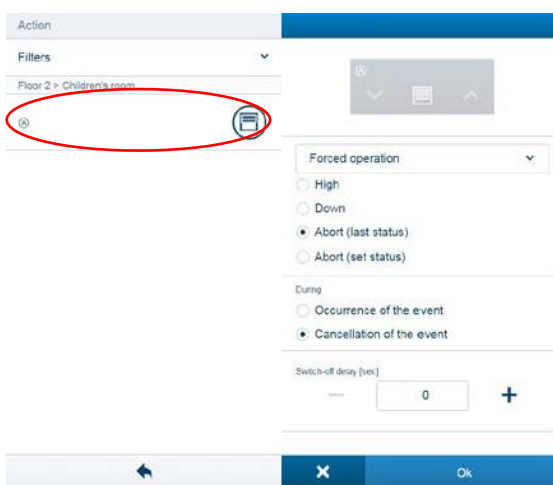

Ovde, veoma važno, možete otkazati izvršenje forsirane komande umesto aktivacije parametra standardna operacija (standard operation).

Forced operation

High
 Down
 Abort (last status)
 Abort (set status)

During

Occurrence of the event
 Cancellation of the event

Switch-off delay [sec]

— 0 +

X Ok

Abort (poslednji status):

- Roletna se pokreće na poslednju poziciju na kojoj je bila pre nego što je blokada bila aktivirana.

Forced operation

High
 Down
 Abort (last status)
 Abort (set status)

During

Occurrence of the event
 Cancellation of the event

Switch-off delay [sec]

— 0 +

X Ok

Abort (podesi status):

- U ovom slučaju, pozicija roletne se može podešavati strelicama ka dole i gore.

Važno: Ukoliko pozicija roletne nije podešena ovde, trenutna pozicija biće sačuvana.

Reference ka dokumentima

- [FAQ Home and Building Automation](#)
- [FAQ free@home](#)
- [Engineering Guide Database](#)